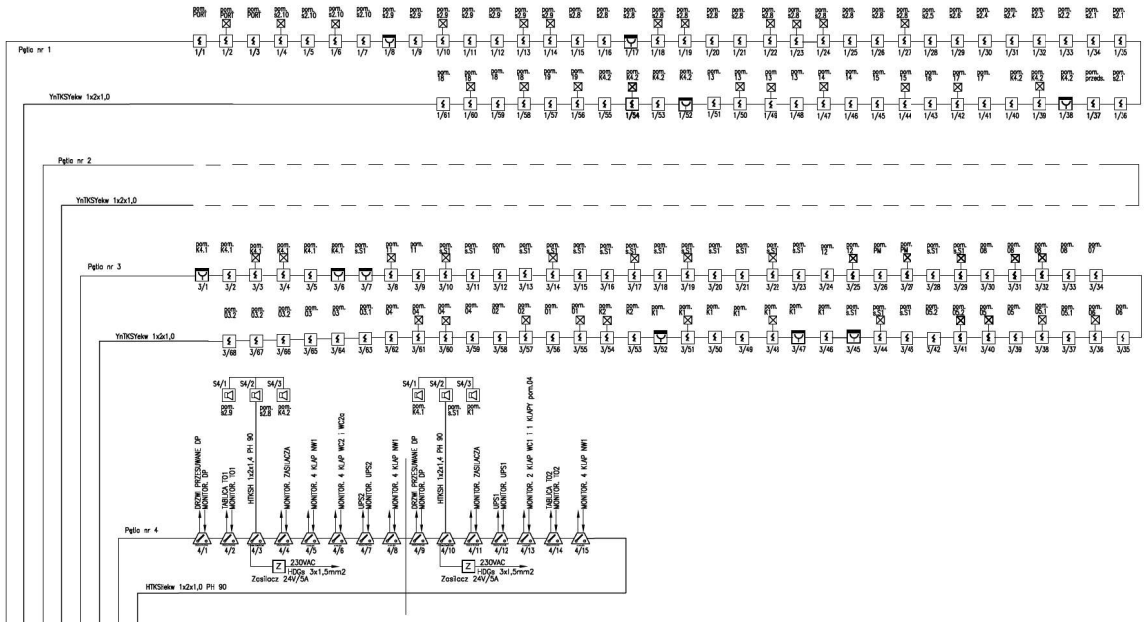

ZAPOLSKIEJ ETAP 1 i 2

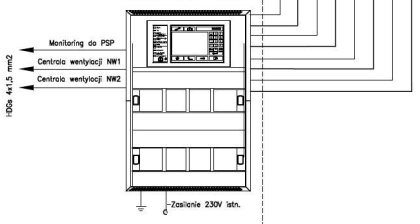

Uwagi:
1.Istniejącą pętlę w sali S1(elementy 20/1 i 103/1 –wejście ul.Zapolskiej2) wpiąć do centrali SAP w portierni na czas remontu i funkcjonowanie sali S2. Po remoncie istniejące elementy zdemontować i wykonać nową pętlę nr3.
2.Podczas remontu sali S1istniejące urządzenia SAP sali S1 zdemontować i wykonać nową pętlę zgodnie z nowym schematem oraz nowym rozmieszczeniem czujek i elementami SAP.

LEGENDA



Centrala sygnalizacji pożaru

- Czujka optyczna FAP–425–DO–R
- Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki FAA–425–RI–ROW
- Sygnalizator akustyczny z funkcją optyczną ROLP–R–LX–W–RF
- Moduł sterujący niskonapięciowy 8–wejściowy FLM–420–IBR1–S
- Moduł sterujący wysokonapięciowy 230VAC FLM–420–RHV–S
- Moduł sterujący do podłączenia sygnalizatorów konwencjonalnych FLM–420–NAC–S
- Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC–210–DM–G–R
- Zasilacz certyfikowany 230V/24V z otestem CNBOP np. ZSP135–DR–7A–3 AKU

OZNACZENIA

1/36 Numer pętli dozorowej/numer elementu w pętli

Uwagi:
Pętle dozorowe wykonane przewodem YnTKSYekw 1x2x1,0
Pętla dozorowa modułów IN/OUT przewodem HTKSHekw 1x2x1,0 PH90
Zasilanie i monitorowanie klap odcinających – przewód PH0.
Zasilanie i monitorowanie klap oddymiających – przewód PH90.
Przewody sterujące do urządzeń wykonać przewodem PH90.
Przewody układane w oddzielnych trasach kablowych.
Przewody PH90 układane wg certyfikatu.
Przewody układać w rurach p/t lub w przestrzeniach międzysufitowych.

BIURO ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWE "ARCHITEKT TOMASZ CEMPA" adres: ul. C. C. Norwida 9/10, 50-374 Wrocław			
TEMAT	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ STREFY PARTERU BUDYNKU UM WROCŁAWIA PRZY UL. G. ZAPOLSKIEJ 4 WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA		
ADRES	ul. G. Zapolskiej 2 i 4, 50-032 Wrocław, ul. W. Bogusławskiego 6, 50-321 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 45-47, 50-032 Wrocław; nr ds. 515, 518, AM-34, 1001 Stare Miasto		
INWESTOR	Gmina Wrocław ul. Rynek Ratusz 1-8, 50-141 Wrocław		
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE	XXXX	podpis	
OPRACOWANIE	XXXX	podpis	
NAZWA RYS.	SCHEMAT INSTALACJI SAP		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	NR RYSUNKU
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA 11.2022	IE09