



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11835/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2350 (77072N!) POGOTOWIE (PWR_WROCLAW_PLACZGODY)
Adres: WROCŁAW, PL. ZGODY 15, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, PL. ZGODY 15.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2350 (77072N!) POGOTOWIE (PWR_WROCLAW_PLACZGODY) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Mozler Marcel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się miasto oraz tereny zielone i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	30	2-14**/1-13**/1-13**/1-13**/1-13**	30.5	25547
2	3600	AQQQ NSN	1	30	0-12**	30.5	44262
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	150	2-14**/2-14**/1-13**/1-13**/1-13**	31.5	25547
4	3600	AQQQ NSN	1	150	0-12**	31.5	44262
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	275	1-13**/1-13**/1-13**/1-13**/1-13**	31.5	25547
6	3600	AQQQ NSN	1	275	0-12**	31.5	44262

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-02-14	11:50-14:05	6.7	9.0	65.4	65.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 lipca 2023 o numerze LWIMP/W/287/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 25 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych W_{Me}^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6/6, ul. Zgodna 15	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.2" 17°3'9.4"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 29, piętro 6/6, ul. Zgodna 15	2.0	2.2	3.4	0.12	51°5'58.6" 17°3'9.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 30a, piętro 6/6, ul. Zgodna 15	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'58.6" 17°3'9.7"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Zgodna 11	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.9" 17°3'7.9"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/5, ul. Zgodna 11, brak odpowiedzi ze strony mieszkańców	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'59.3" 17°3'7.6"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 19, piętro 5/5, ul. Zgodna 11	2.0	2.9	4.4	0.16	51°5'59.6" 17°3'9.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 11, piętro 3/5, ul. Zgodna 13	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.6" 17°3'8.6"
8	DPP - na balkonie mieszkania 11, piętro 3/5, ul. Zgodna 13	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.9" 17°3'9.4"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Muzeum etnograficzne, piętro 1/2, ul. Zgodna, na drugim piętrze utrudniony dostęp do okien	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'59.3" 17°3'10.4"
10	DPP - na balkonie Przedszkole nr.12, piętro 1/1, ul. Zgodna 10/14	2.0	1.2	1.8	0.07	51°5'57.5" 17°3'11.5"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Zgodna 17	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'58.2" 17°3'8.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, na parterze, ul. Zgodna 17, brak odpowiedzi mieszkańców na wyższych piętrach	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'57.8" 17°3'9.4"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 19, piętro 4/4, ul. Komuny paryskiej 94a	2.0	1.3	2	0.07	51°5'58.6" 17°3'7.2"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 10, piętro 1/4, ul. Komuny paryskiej 90, brak odzewu mieszkańców na wyższych piętrach	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.9" 17°3'5.8"
15	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.6" 17°3'9.7"
16	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.2	1.8	0.07	51°5'59.3" 17°3'10.4"
17	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'0.0" 17°3'11.2"
18	PKP na az. 355° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'0.0" 17°3'9.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	PKP na az. 10° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'0.0" 17°3'10.1"
20	PKP na az. 23° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'0.0" 17°3'10.8"
21	PKP na az. 37° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'0.0" 17°3'11.5"
22	PKP na az. 50° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'59.3" 17°3'11.5"
23	PKP na az. 65° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.1	1.7	0.06	51°5'58.9" 17°3'12.2"
24	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'57.8" 17°3'9.7"
25	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.3	2	0.07	51°5'57.5" 17°3'10.4"
26	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.3	2	0.07	51°5'56.8" 17°3'10.8"
27	PKP na az. 185° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'56.8" 17°3'9.4"
28	PKP na az. 170° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'56.8" 17°3'10.1"
29	PKP na az. 157° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.1	1.7	0.06	51°5'56.8" 17°3'10.4"
30	PKP na az. 143° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.1	1.7	0.06	51°5'57.1" 17°3'11.2"
31	PKP na az. 115° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'57.5" 17°3'11.9"
32	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.6" 17°3'8.6"
33	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.6" 17°3'7.6"
34	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.6" 17°3'4.7"
35	PKP na az. 240° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'57.5" 17°3'7.2"
36	PKP na az. 255° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.2" 17°3'7.9"
37	PKP na az. 268° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.2" 17°3'7.6"
38	PKP na az. 282° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 275°	2.0	1.1	1.7	0.06	51°5'58.6" 17°3'7.6"
39	PKP na az. 295° w odległości 29m od	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.9" 17°3'7.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 275°					
40	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'55.3" 17°3'12.2"
41	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'1.1" 17°3'12.2"
-	GKP w odległości 230m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'51.7" 17°3'15.5"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'4.3" 17°3'15.1"
-	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'58.9" 17°2'59.3"
45	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/5, ul. Zgodna 109	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'1.4" 17°3'11.5"
46	DPP - w uchylonym oknie Toaleta ogólnie dostępna, piętro 4/4, ul. Zgodna 109	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'1.4" 17°3'11.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6/6, ul. Zgodna 15	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.2" 17°3'9.4"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 29, piętro 6/6, ul. Zgodna 15	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'58.6" 17°3'9.7"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 30a, piętro 6/6, ul. Zgodna 15	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'58.6" 17°3'9.7"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Zgodna 11	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.9" 17°3'7.9"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/5, ul. Zgodna 11, brak odpowiedzi ze strony mieszkańców	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'59.3" 17°3'7.6"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 19, piętro 5/5, ul. Zgodna 11	2.0	0.008	0.012	0.16	51°5'59.6" 17°3'9.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 11, piętro 3/5, ul. Zgodna 13	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.6" 17°3'8.6"
8	DPP - na balkonie mieszkania 11,	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.9" 17°3'9.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 3/5, ul. Zgodna 13					
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Muzeum etnograficzne, piętro 1/2, ul. Zgodna, na drugim piętrze utrudniony dostęp do okien	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'59.3" 17°3'10.4"
10	DPP - na balkonie Przedszkole nr.12, piętro 1/1, ul. Zgodna 10/14	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'57.5" 17°3'11.5"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Zgodna 17	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'58.2" 17°3'8.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, na parterze, ul. Zgodna 17, brak odpowiedzi mieszkańców na wyższych piętrach	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'57.8" 17°3'9.4"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 19, piętro 4/4, ul. Komuny paryskiej 94a	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'58.6" 17°3'7.2"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 10, piętro 1/4, ul. Komuny paryskiej 90, brak odzewu mieszkańców na wyższych piętrach	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.9" 17°3'5.8"
15	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.6" 17°3'9.7"
16	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'59.3" 17°3'10.4"
17	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'0.0" 17°3'11.2"
18	PKP na az. 355° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'0.0" 17°3'9.4"
19	PKP na az. 10° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'0.0" 17°3'10.1"
20	PKP na az. 23° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'0.0" 17°3'10.8"
21	PKP na az. 37° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'0.0" 17°3'11.5"
22	PKP na az. 50° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'59.3" 17°3'11.5"
23	PKP na az. 65° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°5'58.9" 17°3'12.2"
24	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'57.8" 17°3'9.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

25	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'57.5" 17°3'10.4"
26	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'56.8" 17°3'10.8"
27	PKP na az. 185° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'56.8" 17°3'9.4"
28	PKP na az. 170° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'56.8" 17°3'10.1"
29	PKP na az. 157° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°5'56.8" 17°3'10.4"
30	PKP na az. 143° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°5'57.1" 17°3'11.2"
31	PKP na az. 115° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'57.5" 17°3'11.9"
32	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.6" 17°3'8.6"
33	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.6" 17°3'7.6"
34	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.6" 17°3'4.7"
35	PKP na az. 240° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'57.5" 17°3'7.2"
36	PKP na az. 255° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.2" 17°3'7.9"
37	PKP na az. 268° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.2" 17°3'7.6"
38	PKP na az. 282° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 275°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°5'58.6" 17°3'7.6"
39	PKP na az. 295° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.9" 17°3'7.9"
40	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'55.3" 17°3'12.2"
41	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'1.1" 17°3'12.2"
-	GKP w odległości 230m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'51.7" 17°3'15.5"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'4.3" 17°3'15.1"
-	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'58.9" 17°2'59.3"
45	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/5, ul. Zgodna 109	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'1.4" 17°3'11.5"
46	DPP - w uchylonym oknie Toalety ogólnie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'1.4" 17°3'11.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	dostępna, piętro 4/4, ul. Zgodna 109					
--	---	--	--	--	--	--

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Zgodna 6, z powodu Brak odzewu z domofonu
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Zgodna 19, z powodu Brak odzewu z domofonu
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Komuny paryskiej 92, z powodu braku mieszkańców
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Zgodna 109, z powodu Brak mieszkańców w mieszkaniach od 5 do 8

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2350 (77072N!) POGOTOWIE (PWR_WROCLAW_PLACZGODY), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Izabela
Bąbik

Date / Data:
2024-02-16 11:03


Sprawozdanie autoryzował:

**Tomasz
Zborowski**

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.18 12:29:54
+01'00'

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

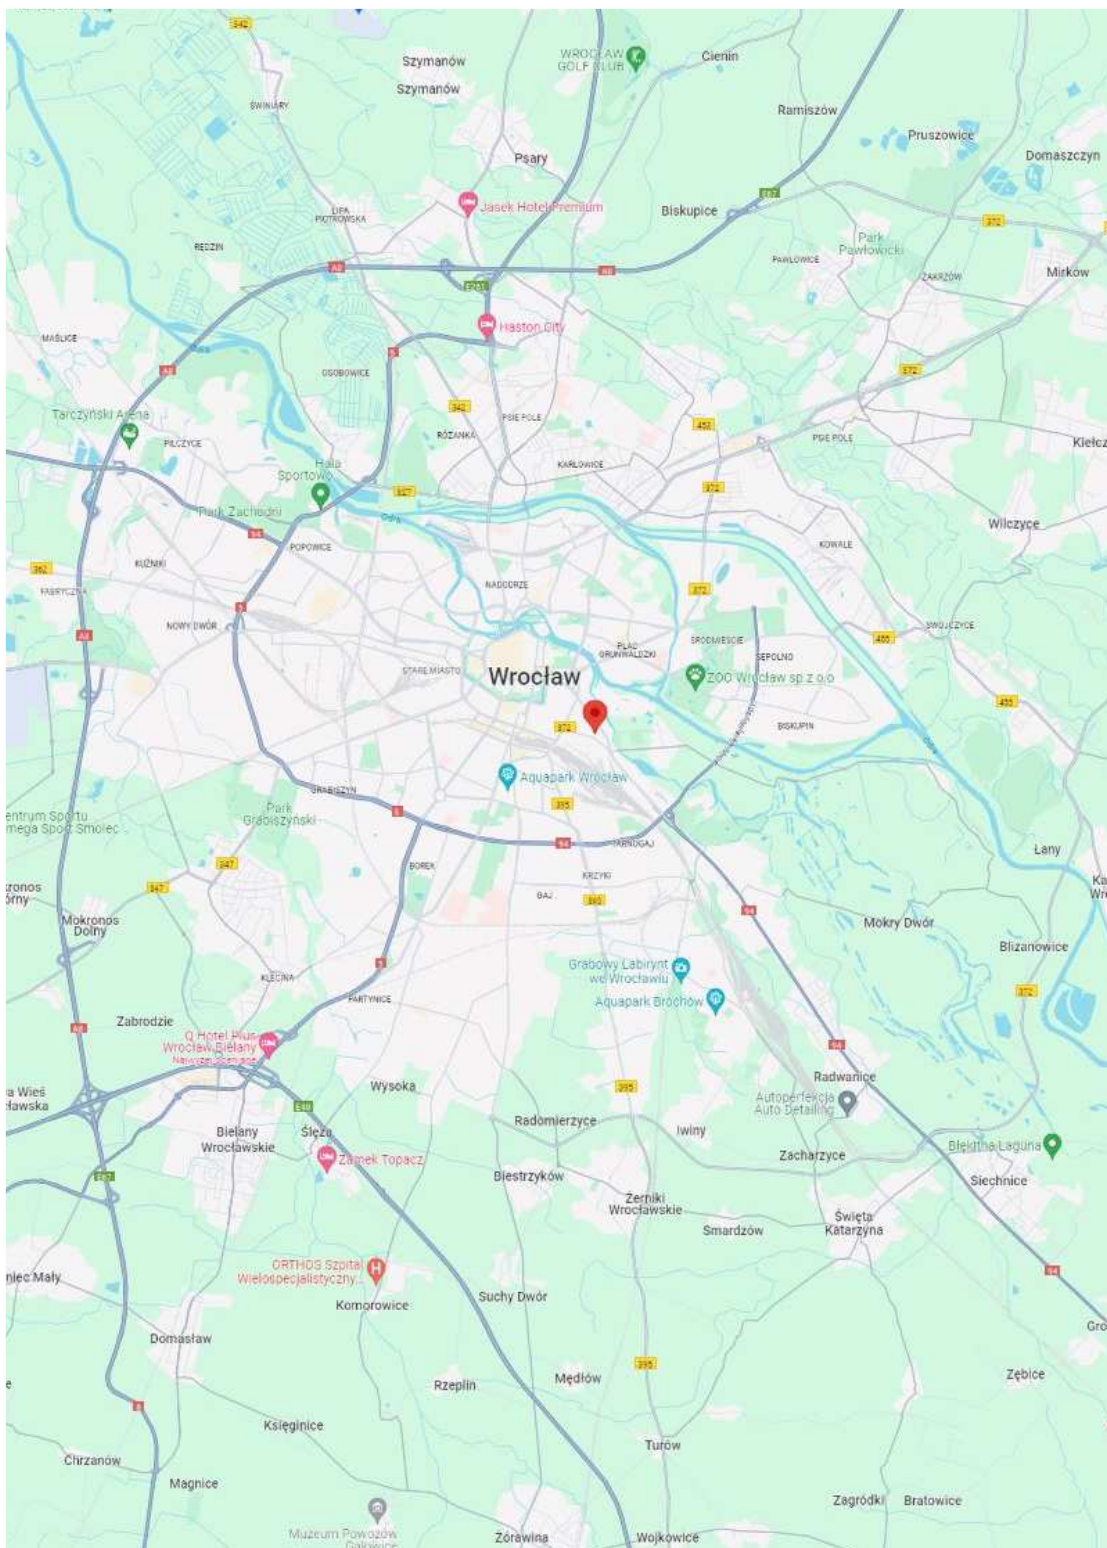

Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2350 (77072N) POGOTOWIE (PWR_WROCLAW_PLACZGODY)

Lokalizacja stacji

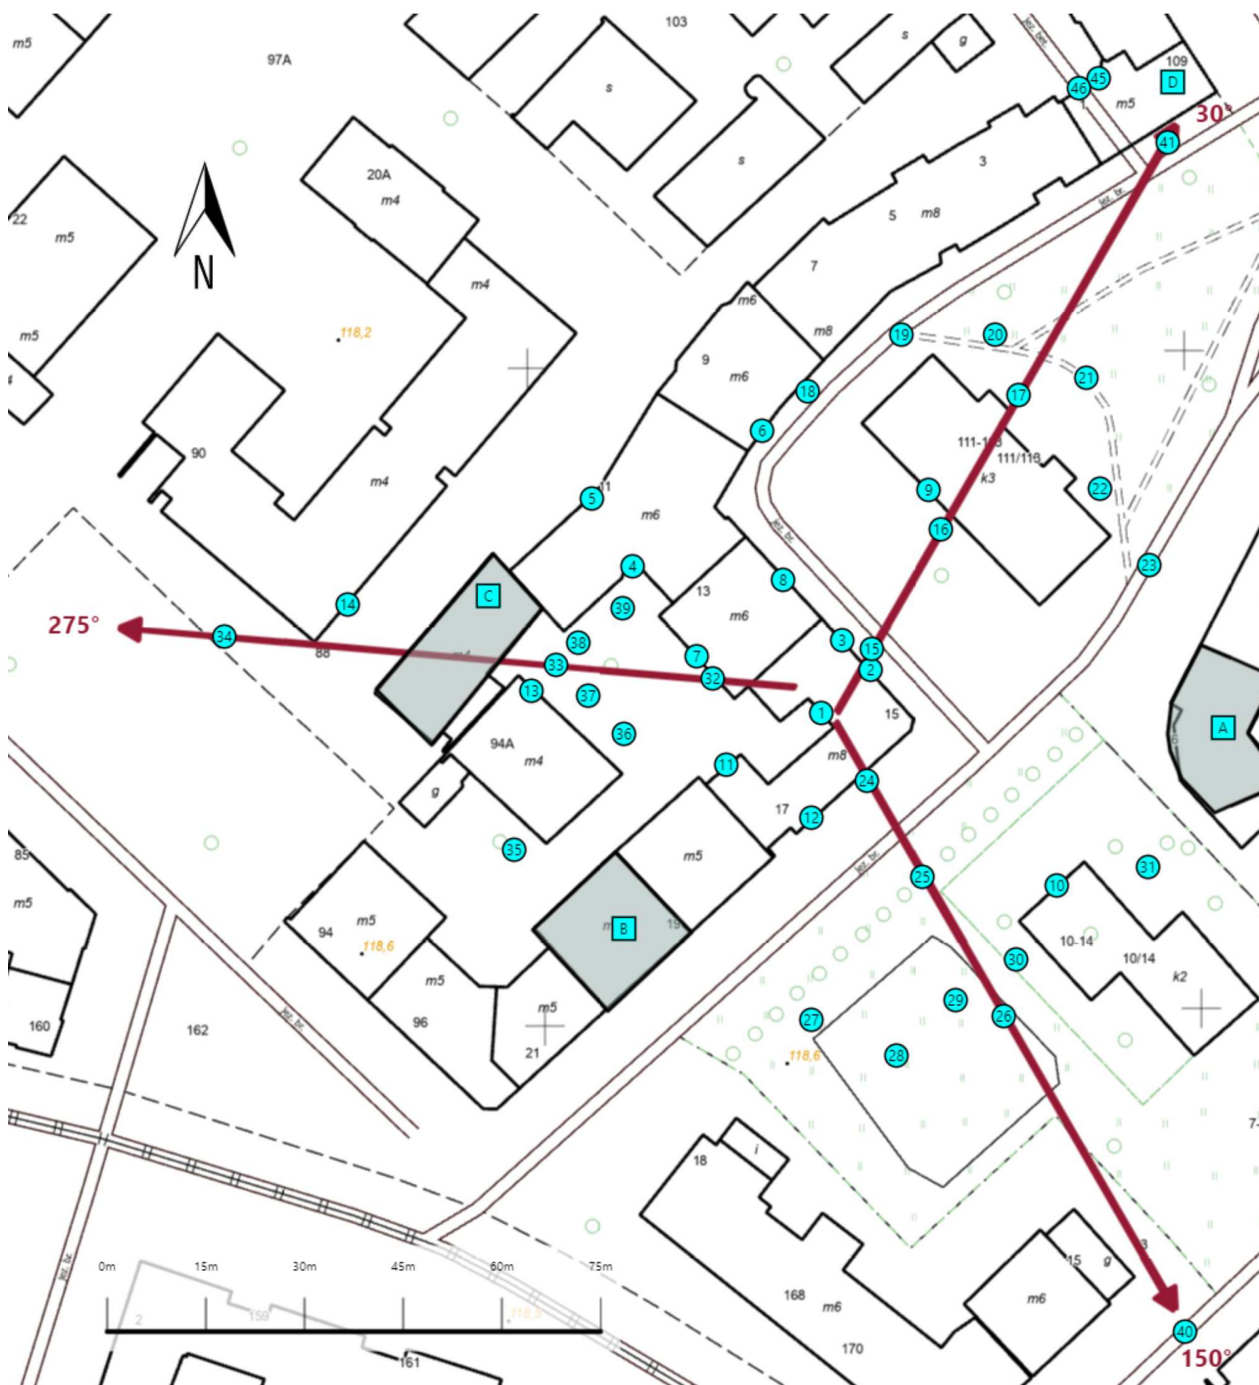

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_PLACZGODY (77072N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2350 (77072N!) POGOTOWIE (PWR_WROCLAW_PLACZGODY)

Dokumentacja fotograficzna