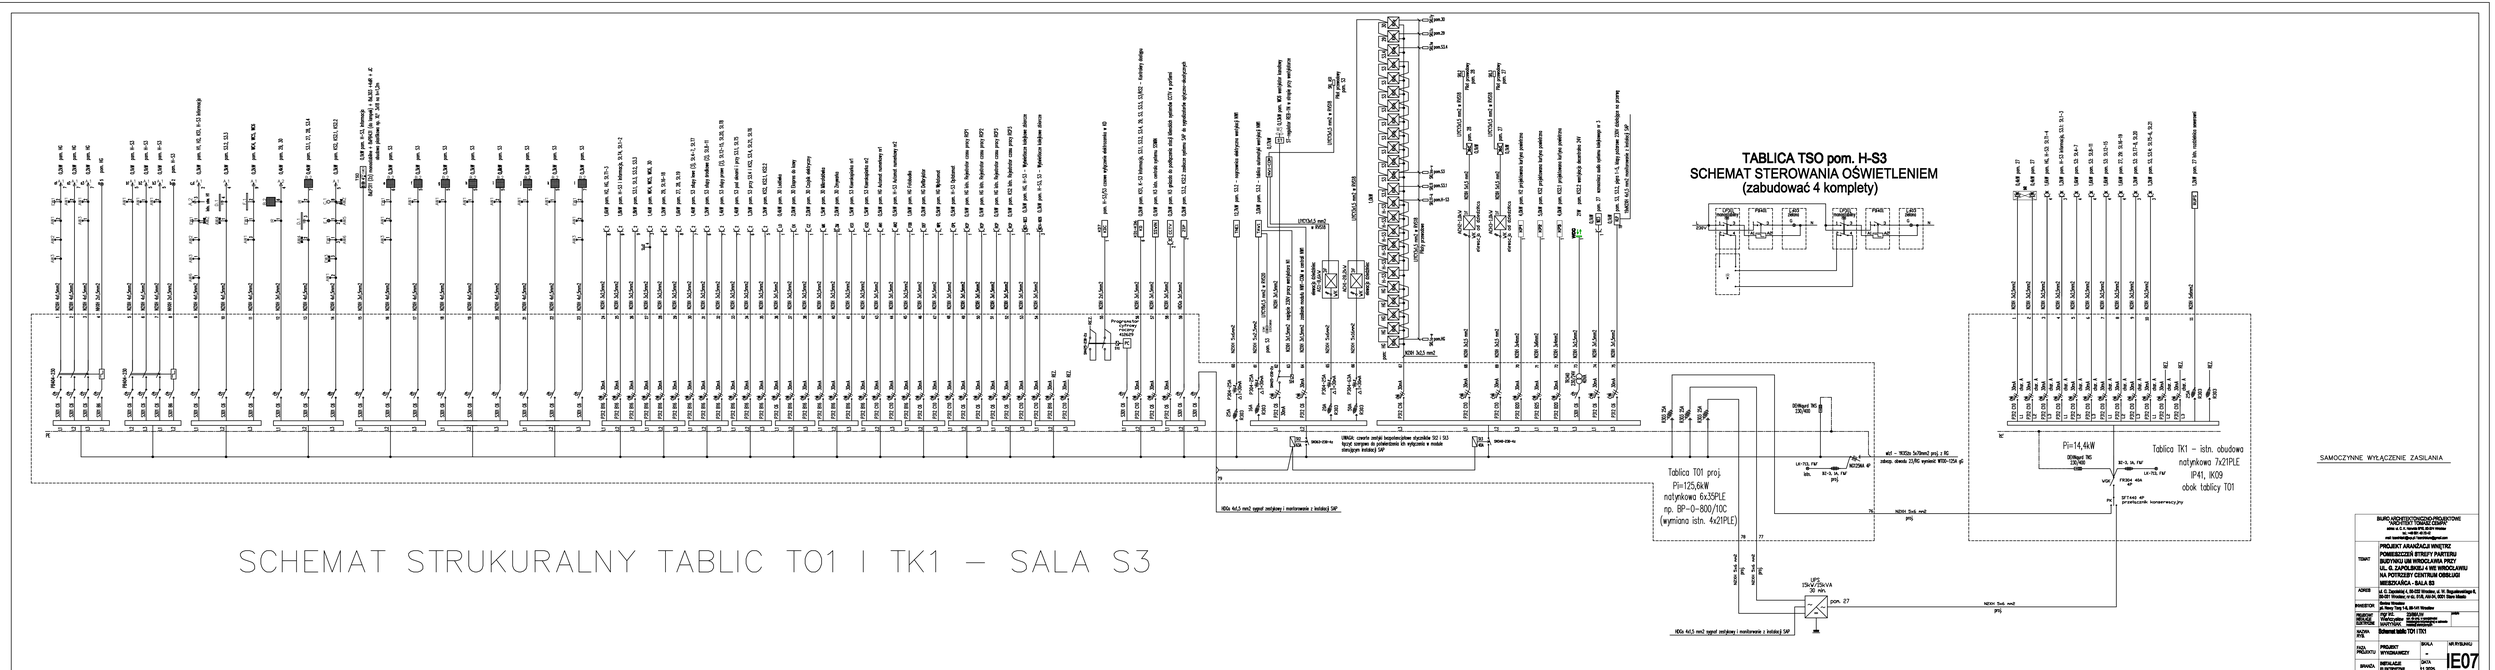
TABLICA TSO pom. H-S3
SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM
(zabudować 4 komplety)
Tablica T01 proj.
Pi=125,6kW
natynkowa 6x35PLE
np. BP-0-800/10C
(wymiana istn. 4x21PLE)
Pi=14,4kW
Tablica TK1 – istn. obudowa
natynkowa 7x21PLE
IP41, IK09
obok tablicy T01
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SCHEMAT STRUKURALNY TABLIC T01 I TK1 – SALA S3
BIURO ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWE
"ARCHITEKT TOMASZ CZAPA"
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
POMIESZCZEŃ STREFY PARTERU
BUDYNKU UM WROCŁAWIA PRZY
UL. G. ZAPOLSKIEJ 4 WE WROCŁAWIU
NA POTRZEBY CENTRUM OBSŁUGI
MIESZKAŃCA - SALA S3
Schemat tablic T01 i TK1
PROJEKT WYKONAWCZY
DATA 11.2025
IE07